


AUM, AUE, AUD, AUED

Groupes UNI-EN 12845 pour l'alimentation d'installations anti-incendie



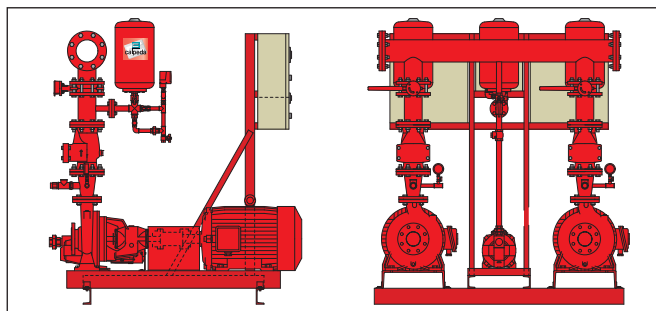


AUE 11

Groupes UNI-EN 12845 avec 1 pompe électrique d'alimentation **N**

pag. 421

AUE 21

Groupes UNI-EN 12845 avec 2 pompes électriques d'alimentation **N**

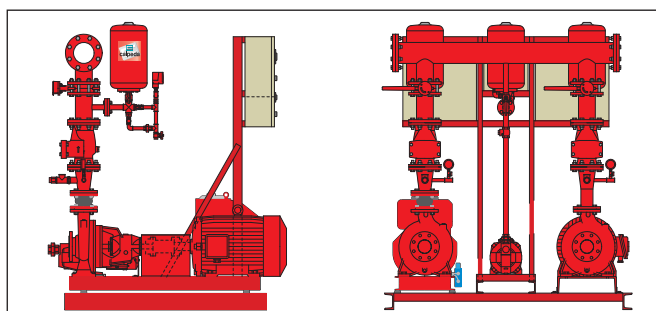


AUD 11

Groupes UNI-EN 12845 avec 1 pompe d'alimentation **N** (avec moteur diesel)

pag. 422

AUED 21

Groupes UNI-EN 12845 avec 2 pompes d'alimentation **N** (électrique et diesel).

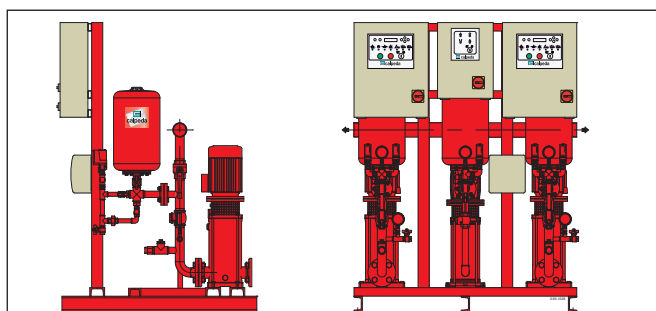

AUE 11


Groupes UNI-EN 12845 avec 1 pompe multicellulaire verticale électrique d'alimentation **MXV**

pag. 423

AUE 21


Groupes UNI-EN 12845 avec 2 pompes multicellulaires verticales électriques d'alimentation **MXV**

Avec 1 pompe électrique

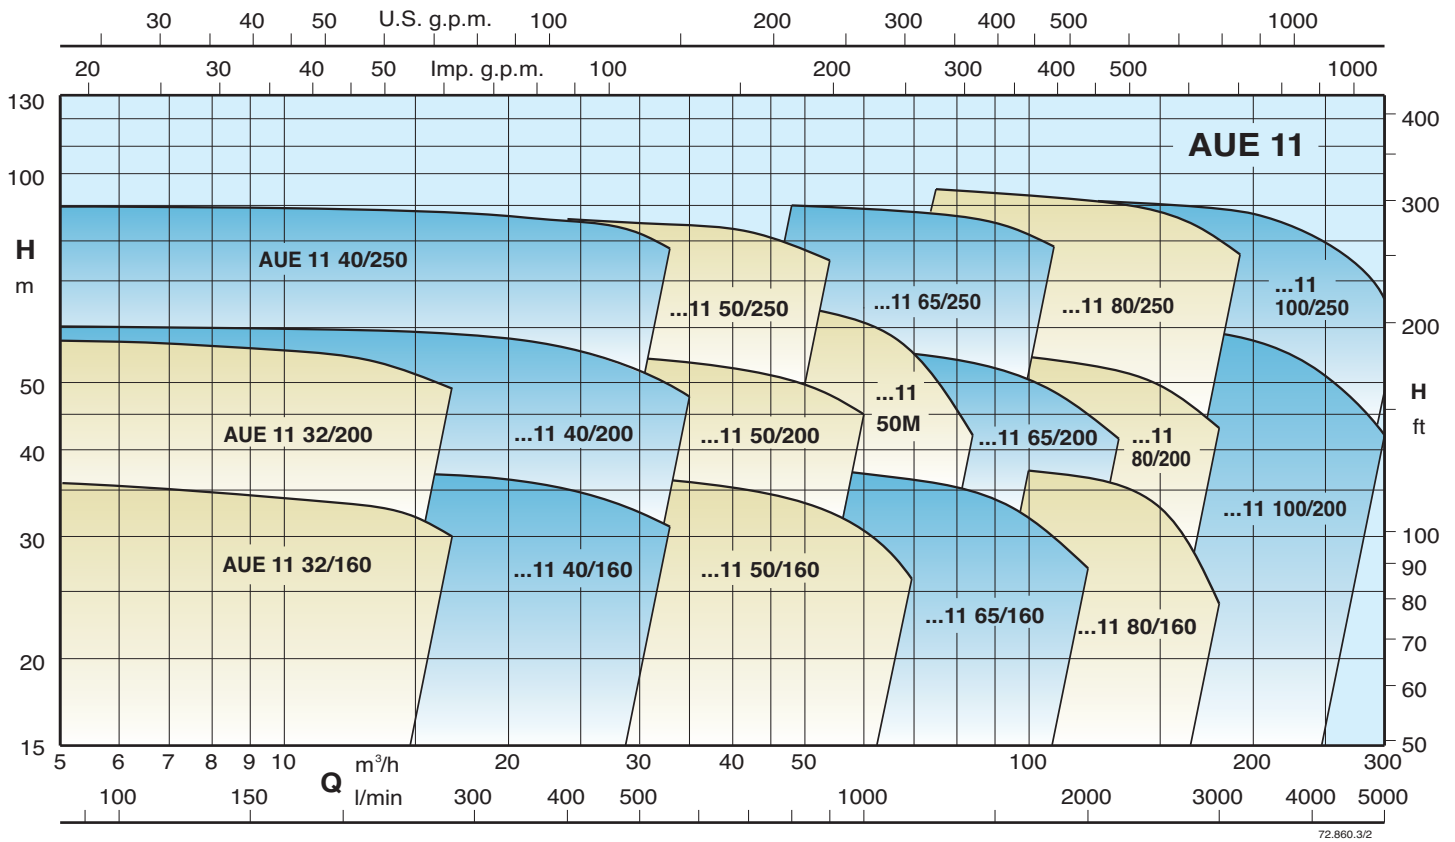

72.860.3/2

Avec 2 pompes électriques

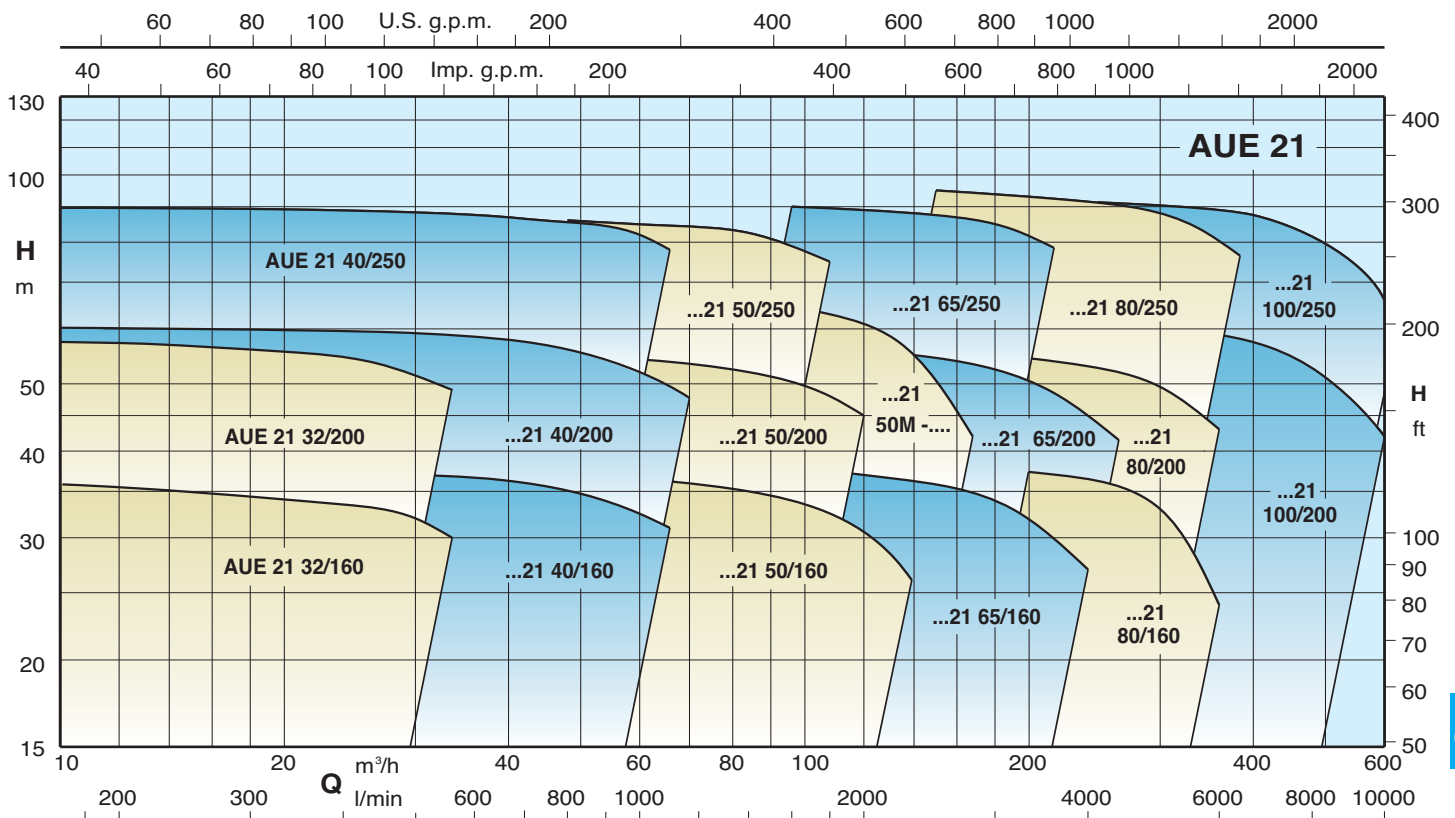


72.860.4/2

AUD - AUED


Groupes UNI-EN 12845 pour l'alimentation d'installations anti-incendie




Avec 1 pompe d'alimentation N (avec moteur diesel)

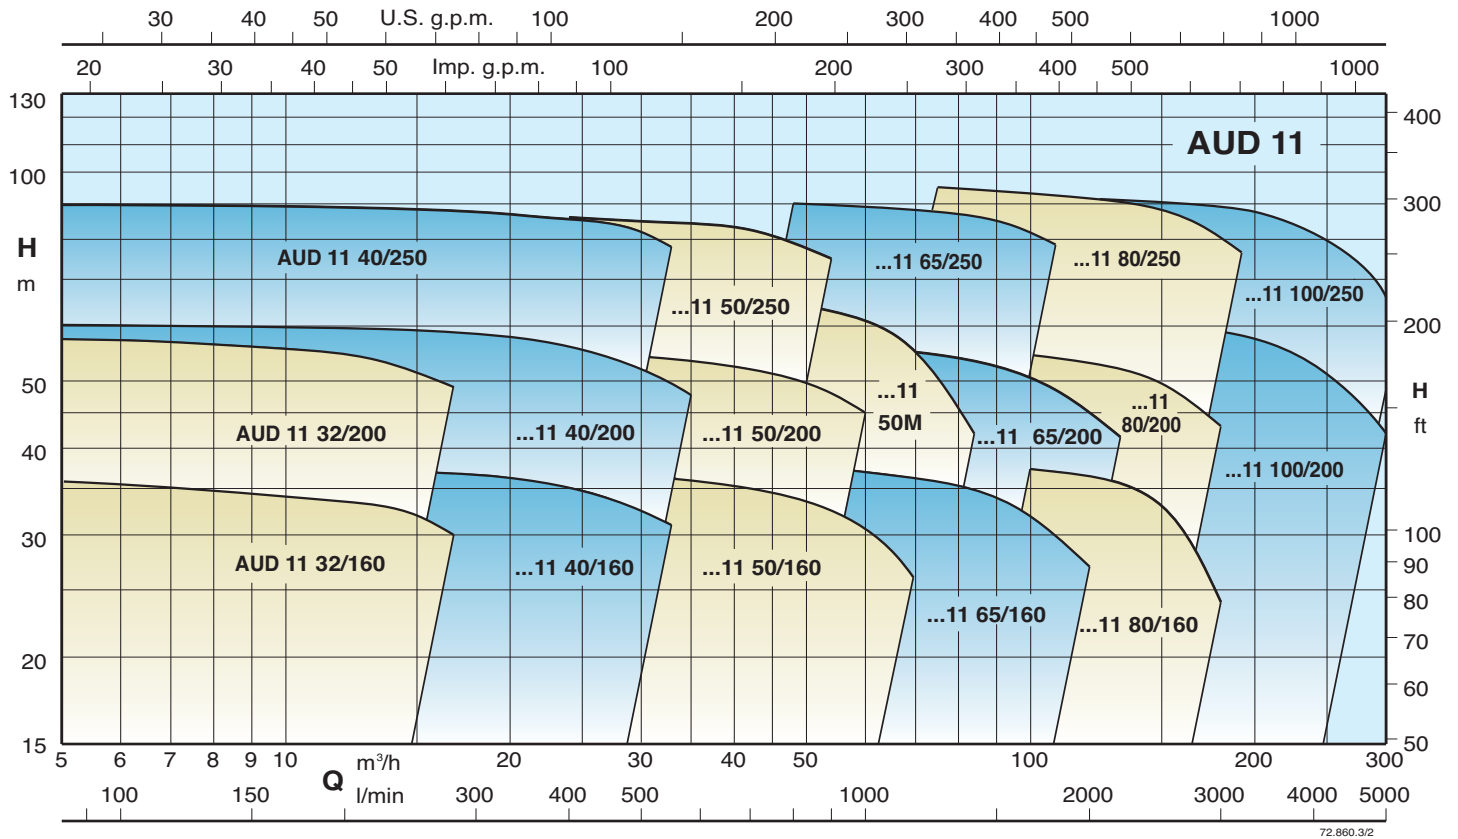

Avec 2 pompes d'alimentation N (électrique et diesel).

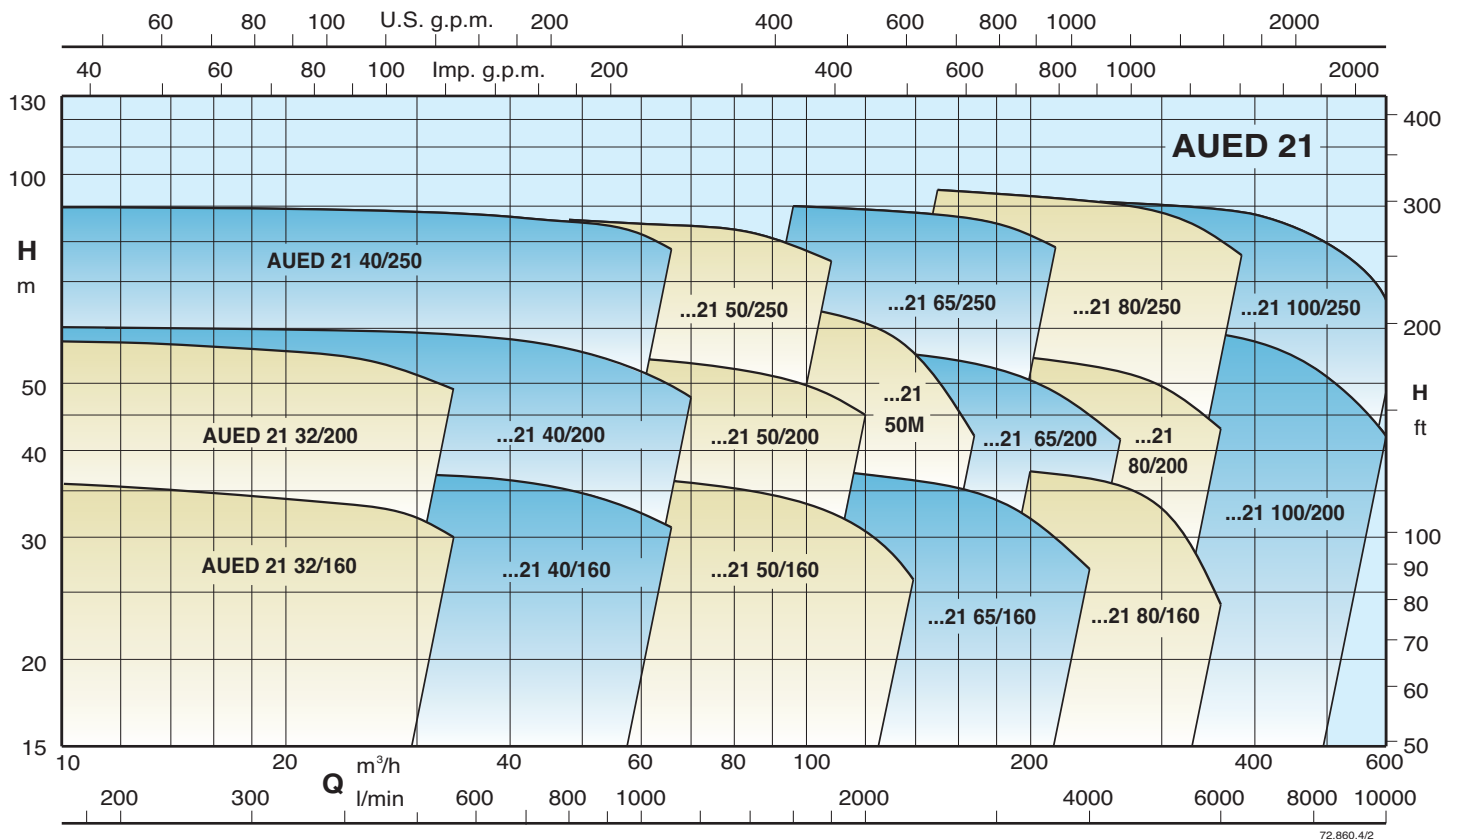

Avec 1 pompe multicellulaire verticale électrique d'alimentation MXV

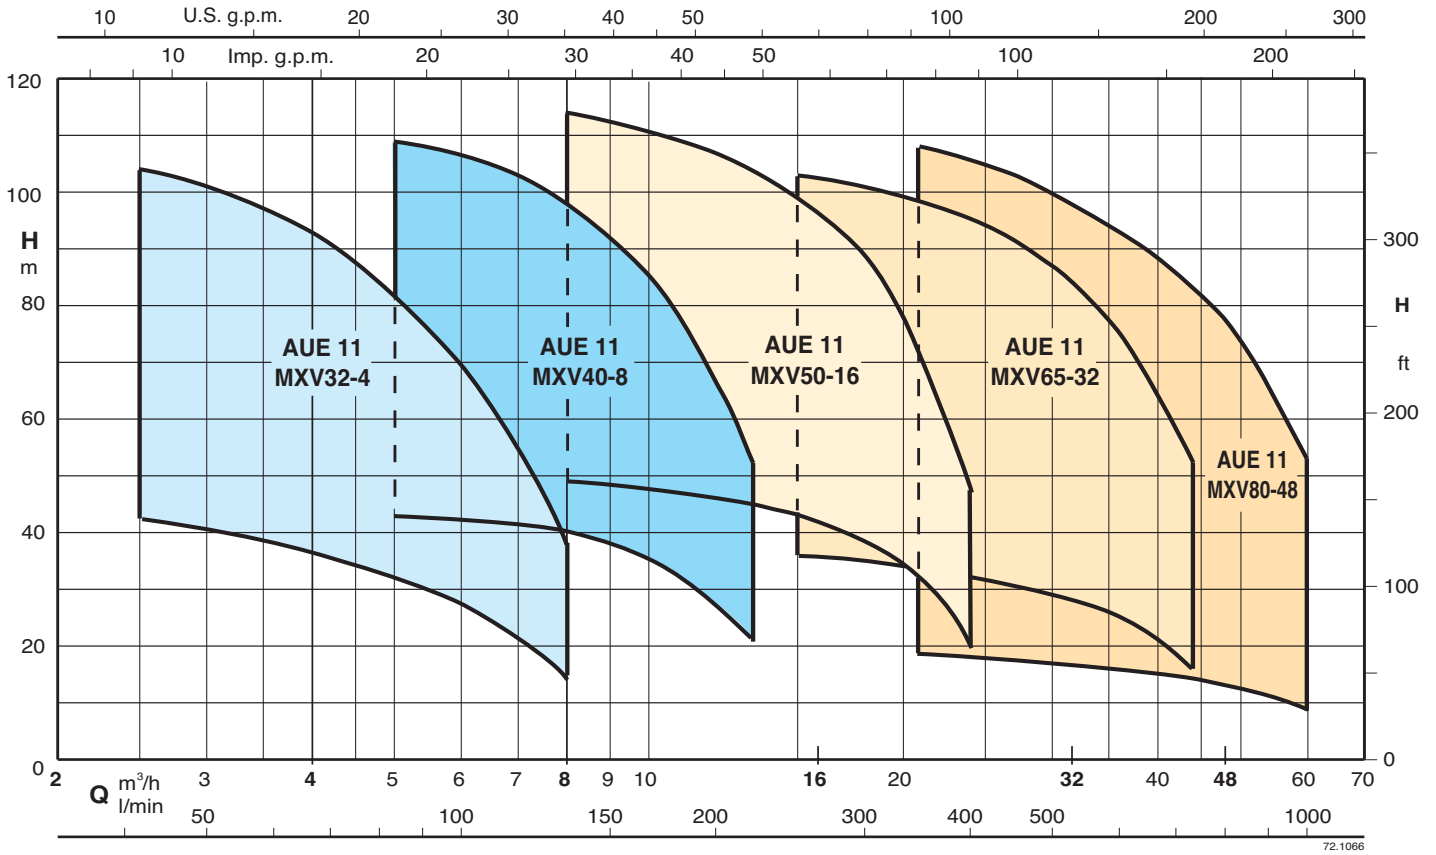

avec 2 pompes multicellulaires verticales électriques d'alimentation MXV

